Linea Grandi Impianti

Gli impianti a FANGHI ATTIVI A PORTATA DIRETTA sono completi di elettro-soffiante e/o compressore a membrana, a richiesta possono essere dotati di quadro elettrico.

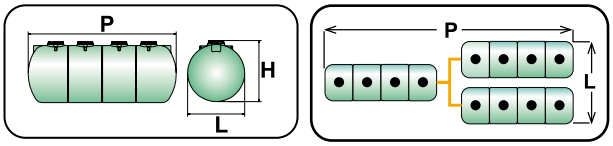

IMPIANTI A FANGHI ATTIVI A PORTATA DIRETTA Linea G.I.

ARTICOLO	A.E. Tab. 4	Portata media oraria m^3/h Tab. 4	A.E. Tab. 3	Portata media oraria m^3/h Tab. 3	Ingombro di massima dell'impianto (Senza accessori) PxL H=2,5 m	Volume TOTALE (litri)	Potenza totale installata (KW)	Tensione (V)
FA 13500	51	0,4	60	0,5	4,11 x 2,5 m	13500	0,24	220
FA 18500	70	0,6	90	0,8	5,43 x 2,5 m	18500	1,55	380
FA 25000	95	0,8	120	1,0	7,16 x 2,5 m	25000	1,55	380
FA 30000	120	1,0	150	1,3	8,48 x 2,5 m	30000	3	380
FA 35000	145	1,2	180	1,5	9,8 x 2,5 m	35000	3	380
FA 40000	170	1,4	200	1,7	11 x 2,5 m	40000	2	380
FA 48500	200	1,7	250	2,1	14 x 2,5 m	48500	2	380
N. 2 FA 30000	250	2,1	300	2,5	8 x 7 m	60000	3	380
N. 2 FA 35000	300	2,5	350	2,9	10 x 7 m	70000	3	380
N. 2 FA 40000	350	2,9	400	3,3	11 x 7 m	80000	3	380
N. 2 FA 48500	400	3,3	500	4,2	14 x 7 m	97000	4	380
N. 4 FA 30000	500	4,2	600	5,0	8 x 15 m	120000	7	380
N. 4 FA 35000	600	5,0	700	5,8	10 x 15 m	140000	7	380
N. 4 FA 40000	700	5,8	800	6,7	11 x 15m	160000	7	380
N. 4 FA 48500	800	6,7	1000	8,3	14 x 15 m	194000	9	380

ATTENZIONE: affinché siano rispettati i limiti previsti allo scarico bisogna garantire un'apporto costante di refluo in tutte le ore della giornata, l'impianto non è in grado di smaltire i picchi di portata superiori ai valori medi (m^3/ora) indicati in tabella.